




# CENTRO OLIO TEMPA ROSSA


## DATI AMBIENTALI - QUALITÀ DELL'ACQUA

### STAZIONI DI MONITORAGGIO AMBIENTE IDRICO SUPERFICIALE

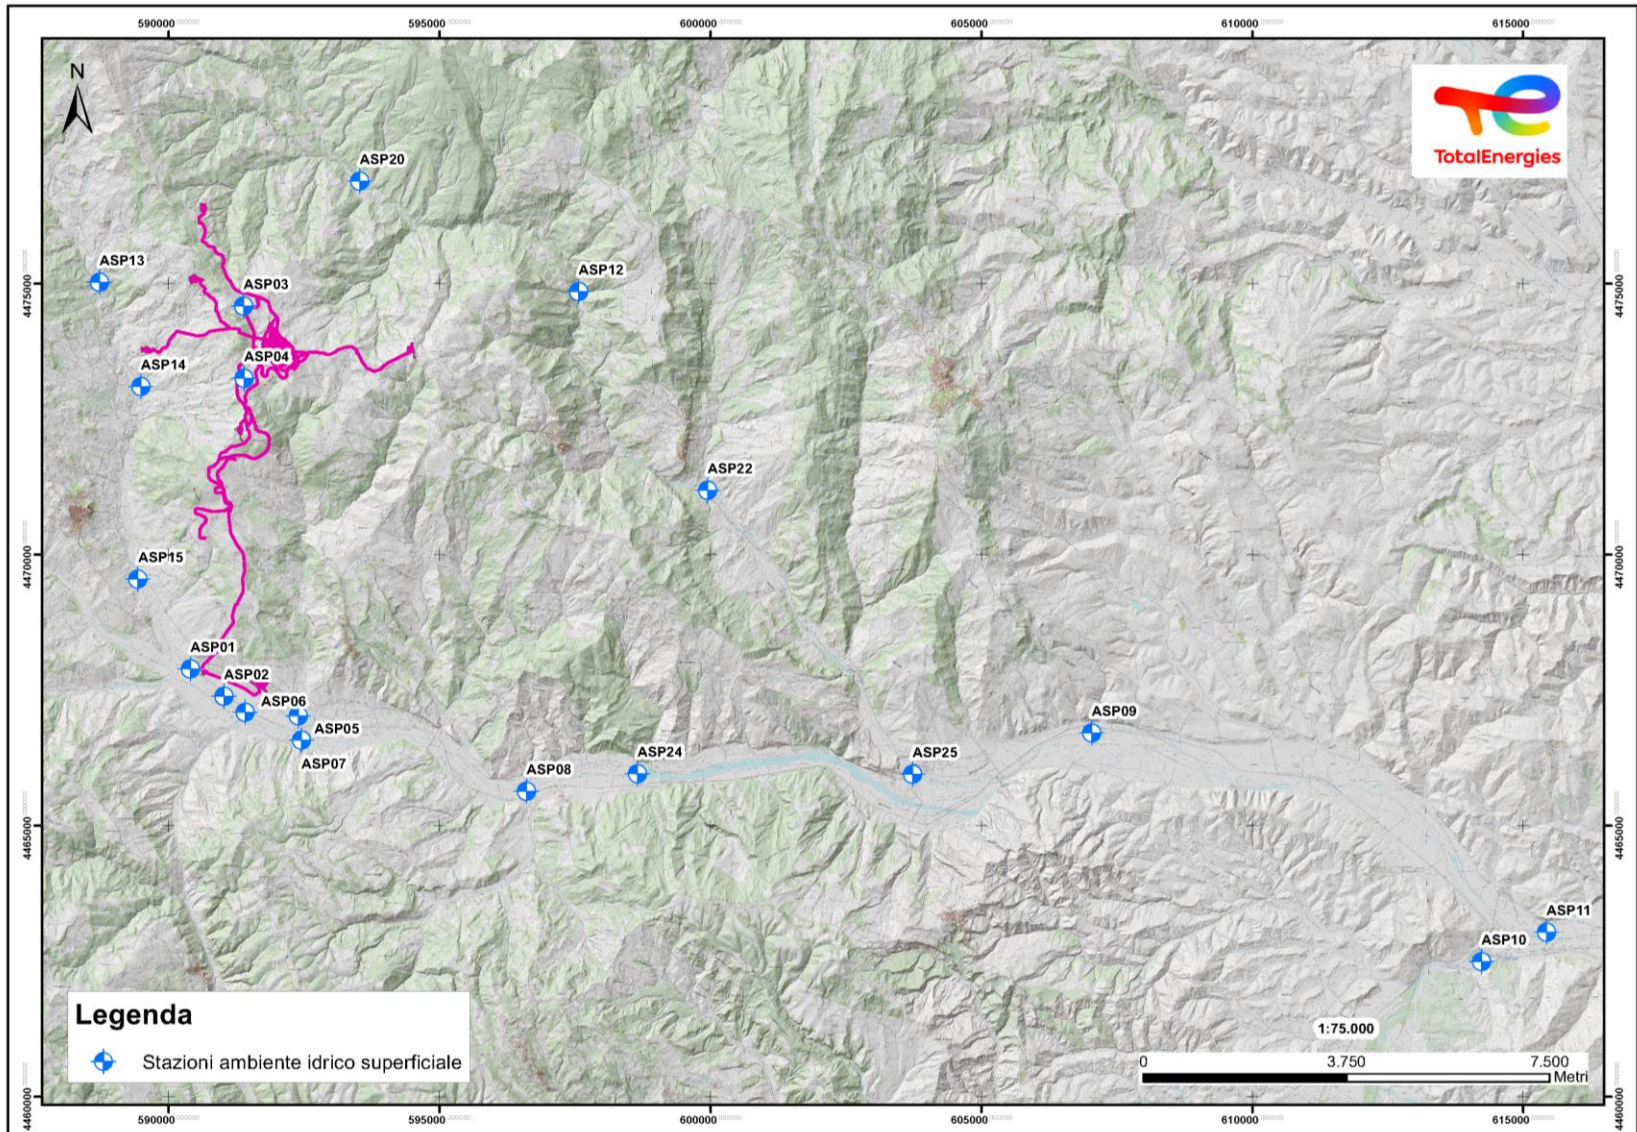

\*Campionamenti  
trimestrali

## CENTRO OLIO TEMPA ROSSA DATI AMBIENTALI - QUALITÀ DELL'ACQUA MONITORAGGIO AMBIENTE IDRICO SUPERFICIALE

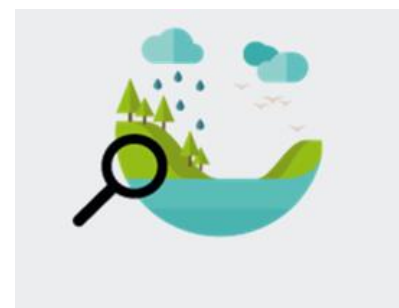

DATA CAMPIONAMENTO*	25/01/2024	23/01/2024	N.C*	22/01/2024	N.C*
PUNTO DI MONITORAGGIO	ASP01	ASP02	ASP03	ASP04	ASP05
pH	7,6	7,8	-	7,5	-
Ossigeno Disciolto [mg/L]	10,1	10	-	9	-
BOD <sub>5</sub> [mg/L]	< 1	1,26	-	3,36	-
COD [mg/L]	11	18	-	< 10	-
2-clorofenolo [mg/L]	< 0.1	< 0.1	-	< 0.1	-
2,4-diclorofenolo [mg/L]	< 0.1	< 0.1	-	< 0.1	-
2,4,6-triclorofenolo [mg/L]	< 0.1	< 0.1	-	< 0.1	-
Pentaclorofenolo [mg/L]	< 0.1	< 0.1	-	< 0.1	-


DATA CAMPIONAMENTO*	23/01/2024	25/01/2024	25/01/2024	24/01/2024	24/01/2024
PUNTO DI MONITORAGGIO	ASP06	ASP07	ASP08	ASP09	ASP10
pH	7,4	7,4	7,3	7,1	7,2
Ossigeno Disciolto [mg/L]	9,8	9,6	10,6	9,4	10,5
BOD <sub>5</sub> [mg/L]	1,11	< 1	1,62	1,38	1,2
COD [mg/L]	16	18	< 10	19	15
2-clorofenolo [mg/L]	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
2,4-diclorofenolo [mg/L]	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
2,4,6-triclorofenolo [mg/L]	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
Pentaclorofenolo [mg/L]	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1

\*N.C. = stazione di monitoraggio non campionata per assenza di deflusso.

- = Dato non disponibile.

\*Campionamenti  
trimestrali

## CENTRO OLIO TEMPA ROSSA DATI AMBIENTALI - QUALITÀ DELL'ACQUA MONITORAGGIO AMBIENTE IDRICO SUPERFICIALE

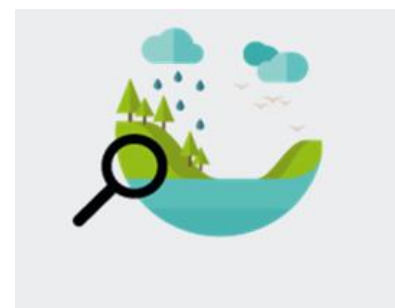

DATA CAMPIONAMENTO*	24/01/2024	22/01/2024	23/01/2024	23/01/2024	25/01/2024
PUNTO DI MONITORAGGIO	ASP11	ASP12	ASP13	ASP14	ASP15
pH	7,9	7,4	7,3	7,7	7,6
Ossigeno Disciolto [mg/L]	9,9	9,9	9,9	10,2	10,8
BOD <sub>5</sub> [mg/L]	< 1	< 1	1,59	1,35	3,48
COD [mg/L]	13	< 10	15	17	13
2-clorofenolo [mg/L]	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
2,4-diclorofenolo [mg/L]	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
2,4,6-triclorofenolo [mg/L]	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
Pentaclorofenolo [mg/L]	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1

DATA CAMPIONAMENTO*	N.C.**	22/01/2024	24/01/2024	24/01/2024
PUNTO DI MONITORAGGIO	ASP20	ASP22	ASP24	ASP25
pH	-	7,1	7,7	8
Ossigeno Disciolto [mg/L]	-	9,4	9,4	9,9
BOD <sub>5</sub> [mg/L]	-	3,3	6,27	1,17
COD [mg/L]	-	12	11	16
2-clorofenolo [mg/L]	-	< 0.1	< 0.1	< 0.1
2,4-diclorofenolo [mg/L]	-	< 0.1	< 0.1	< 0.1
2,4,6-triclorofenolo [mg/L]	-	< 0.1	< 0.1	< 0.1
Pentaclorofenolo [mg/L]	-	< 0.1	< 0.1	< 0.1

\*\*N.C. = stazione di monitoraggio non campionata a causa dell'interruzione della stradina di accesso

- = Dato non disponibile.