


# CENTRO OLIO TEMPA ROSSA


## DATI AMBIENTALI - QUALITÀ DELL'ACQUA

### STAZIONI DI MONITORAGGIO AMBIENTE IDRICO SUPERFICIALE

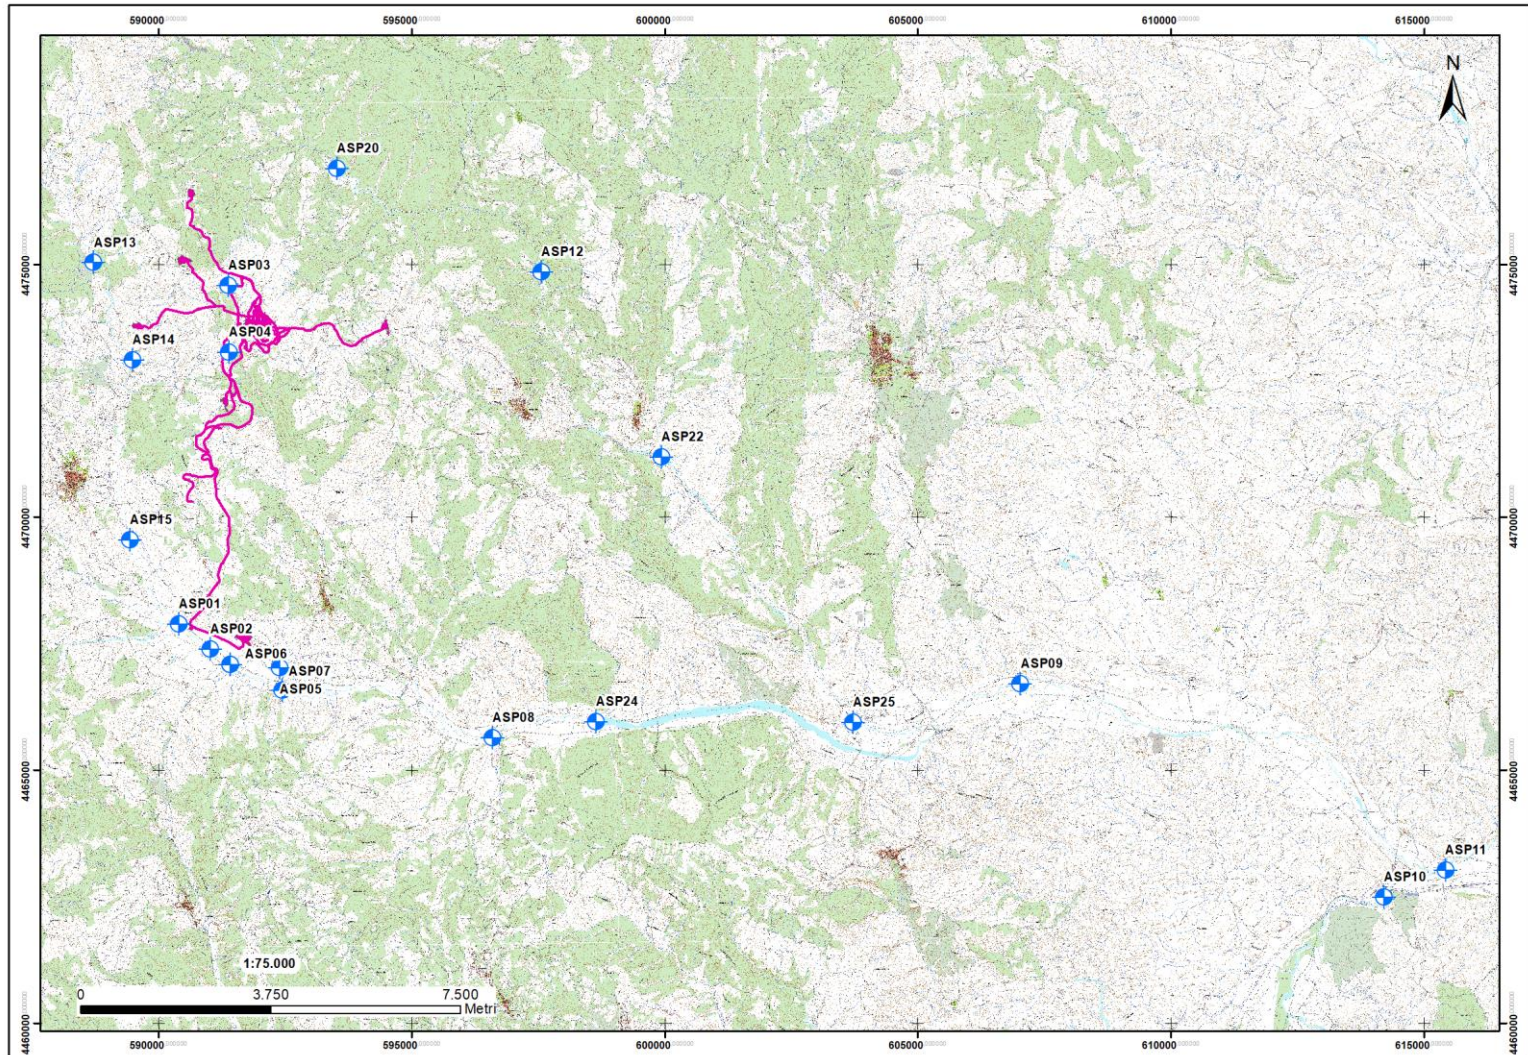

\*Campionamenti  
trimestrali

## CENTRO OLIO TEMPÀ ROSSA DATI AMBIENTALI - QUALITÀ DELL'ACQUA MONITORAGGIO AMBIENTE IDRICO SUPERFICIALE

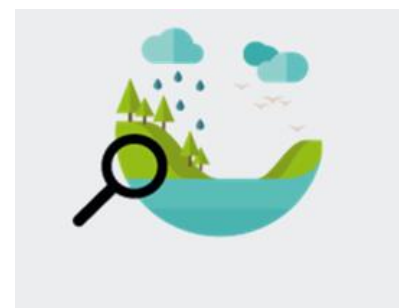


DATA CAMPIONAMENTO*	04/07/2023	04/07/2023	N.D*	03/07/2023	04/07/2023
PUNTO DI MONITORAGGIO	ASP01	ASP02	ASP03	ASP04	ASP05
pH	7,9	8,4	N.D**	7,5	8,2
Ossigeno Disciolto [mg/L]	10,6	11,1	N.D*	5,86	10,3
BOD <sub>5</sub> [mg/L]	1,17	4,38	N.D*	1,92	2,58
COD [mg/L]	16	15	N.D*	16	19
2-clorofenolo [mg/L]	< 0.1	< 0.1	N.D*	< 0.1	< 0.1
2,4-diclorofenolo [mg/L]	< 0.1	< 0.1	N.D*	< 0.1	< 0.1
2,4,6-triclorofenolo [mg/L]	< 0.1	< 0.1	N.D*	< 0.1	< 0.1
Pentaclorofenolo [mg/L]	< 0.1	< 0.1	N.D*	< 0.1	< 0.1

DATA CAMPIONAMENTO*	04/07/2023	04/07/2023	05/07/2023	05/07/2023	05/07/2023
PUNTO DI MONITORAGGIO	ASP06	ASP07	ASP08	ASP09	ASP10
pH	8,3	8,2	8,3	8,3	8,6
Ossigeno Disciolto [mg/L]	10,2	10,1	8,4	9,1	9
BOD <sub>5</sub> [mg/L]	1,74	2,67	1,17	< 1	2,55
COD [mg/L]	15	18	13	17	14
2-clorofenolo [mg/L]	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
2,4-diclorofenolo [mg/L]	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
2,4,6-triclorofenolo [mg/L]	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
Pentaclorofenolo [mg/L]	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1

\*N.D. – Dato non disponibile per stazione in asciutta

\*Campionamenti  
trimestrali

## CENTRO OLIO TEMPÀ ROSSA DATI AMBIENTALI - QUALITÀ DELL'ACQUA MONITORAGGIO AMBIENTE IDRICO SUPERFICIALE

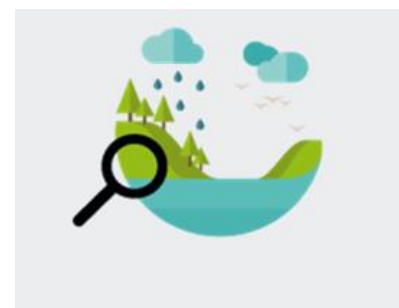

DATA CAMPIONAMENTO*	05/07/2023	03/07/2023	03/07/2023	03/07/2023	04/07/2023
PUNTO DI MONITORAGGIO	ASP11	ASP12	ASP13	ASP14	ASP15
pH	8,5	8,1	8	8,1	8,6
Ossigeno Disciolto [mg/L]	9,9	7	7,7	8,1	10,7
BOD <sub>5</sub> [mg/L]	2,13	2,22	1,32	3,39	3,57
COD [mg/L]	18	12	19	14	14
2-clorofenolo [mg/L]	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
2,4-diclorofenolo [mg/L]	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
2,4,6-triclorofenolo [mg/L]	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
Pentaclorofenolo [mg/L]	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1

DATA CAMPIONAMENTO*	N.D**	03/07/2023	05/07/2023	05/07/2023
PUNTO DI MONITORAGGIO	ASP20	ASP22	ASP24	ASP25
pH	N.D**	7,8	8,7	8,8
Ossigeno Disciolto [mg/L]	N.D**	9	9,4	9,9
BOD <sub>5</sub> [mg/L]	N.D**	3,39	2,88	2,28
COD [mg/L]	N.D**	15	14	16
2-clorofenolo [mg/L]	N.D**	< 0.1	< 0.1	< 0.1
2,4-diclorofenolo [mg/L]	N.D**	< 0.1	< 0.1	< 0.1
2,4,6-triclorofenolo [mg/L]	N.D**	< 0.1	< 0.1	< 0.1
Pentaclorofenolo [mg/L]	N.D**	< 0.1	< 0.1	< 0.1

\*\*N.D. – Dato non disponibile per stazione non raggiungibile per interruzione della strada di accesso a causa di una frana